


**TRAITEMENTS MUTUALISÉS**

- CT01 Grenade** : avec Ondes
- CT01 Lévignac** : avec Lasserre et Pradère les Bouguets
- CT02 Cépet** : avec Labastide St Serin
- CT03 Villemur sur Tarn** : avec Villematier
- CT06 La Salvetat** : avec Fonsorbes (1/2) et Fontenilles-Village
- CT08 Pinsaguel** : avec Roques/G et Roquettes
- CT08 Labarthe** : avec le Vernet, Venerque, Lagardelle et Clermont le Fort
- CT11 Auterive** : avec Puydaniel et Lagrace Dieu
- CT12 Carbonne** : avec Marquefave

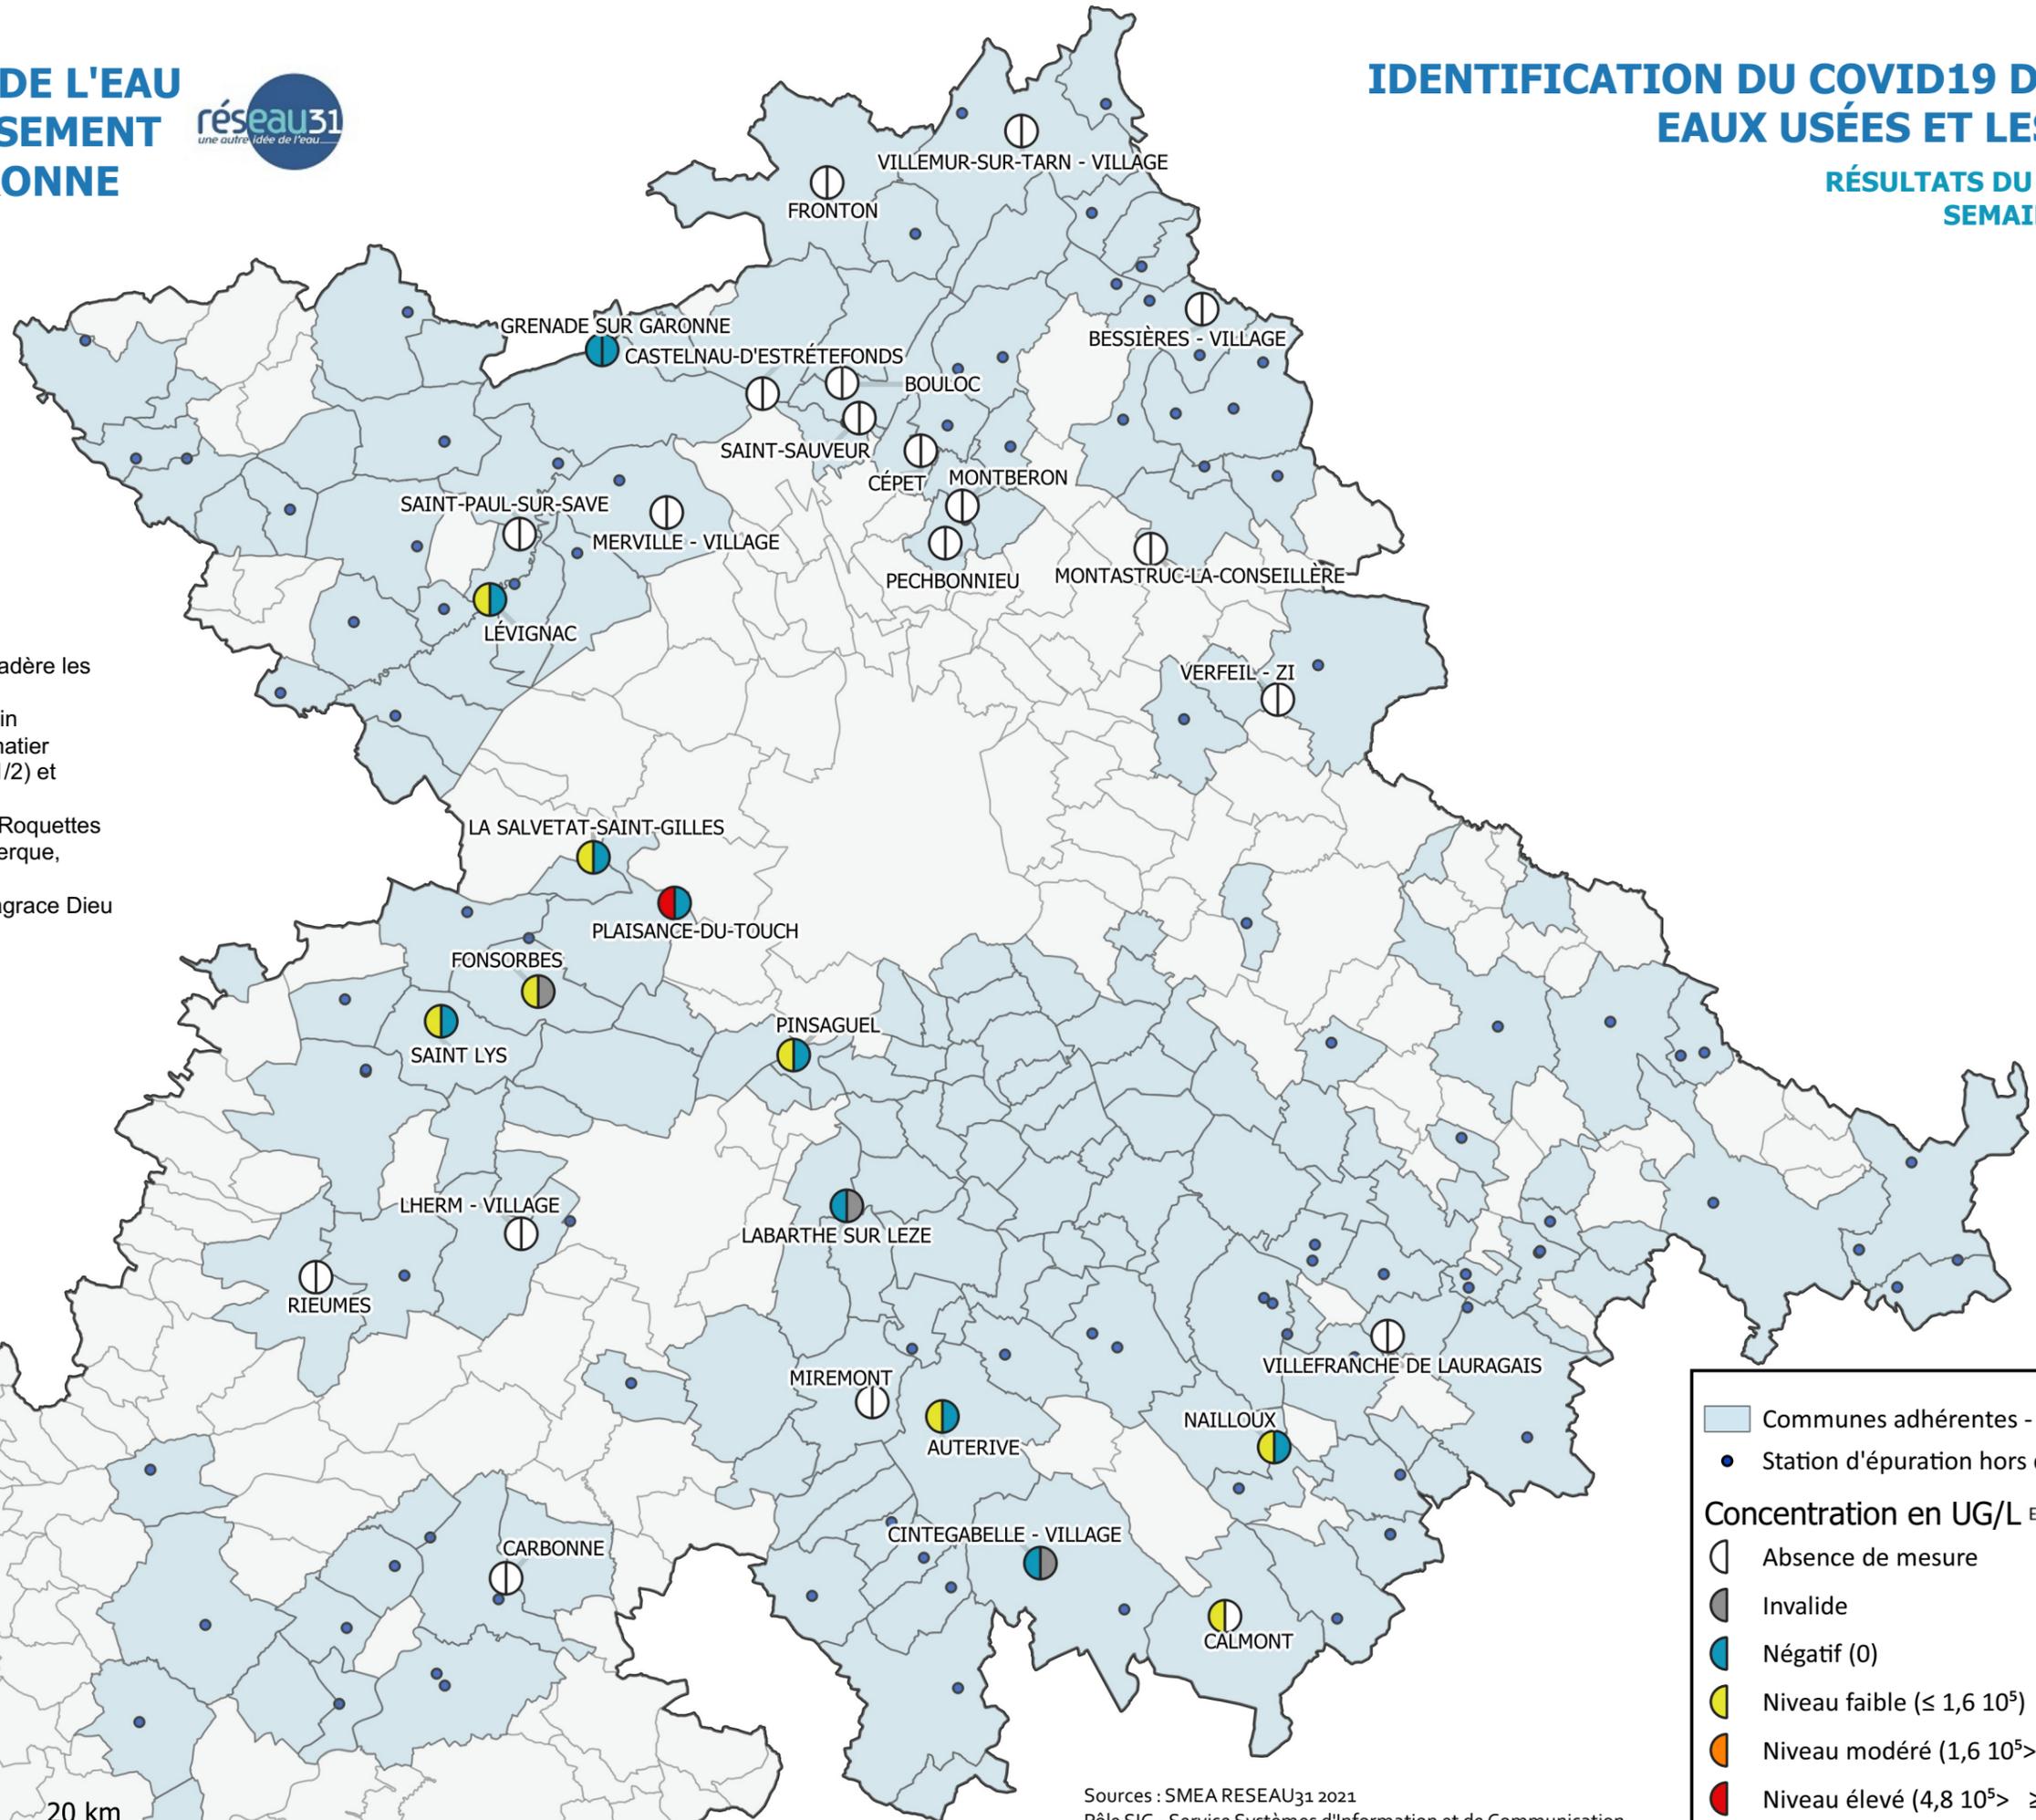

Sources : SMEA RESEAU31 2021  
Pôle SIG - Service Systèmes d'Information et de Communication  
Juin 2021

Communes adhérentes - compétence assain  
 Station d'épuration hors dispositif  
**Concentration en UG/L Eaux usées**  Boues  
 Absence de mesure  
 Invalide  
 Négatif (0)  
 Niveau faible ( $\leq 1,6 \cdot 10^5$ )  
 Niveau modéré ( $1,6 \cdot 10^5 > \geq 4,8 \cdot 10^5$ )  
 Niveau élevé ( $4,8 \cdot 10^5 > \geq 1,6 \cdot 10^6$ )  
 Niveau très élevé ( $> 1,6 \cdot 10^6$ )