


TRAITEMENTS MUTUALISES

- CT01 Grenade : avec Ondes
- CT01 Lévignac : avec Lasserre et Pradère les Bouguets
- CT02 Cépet : avec Labastide St Sernin
- CT03 Villemur sur Tarn : avec Villematier
- CT06 La Salvetat : avec Fonsorbes (1/2) et Fontenilles-Village
- CT08 Pinsaguel : avec Roques/G et Roquettes
- CT08 Labarthe : avec le Vernet, Venerque, Lagardelle et Clermont le Fort
- CT11 Auterive : avec Puydaniel et Lagrace Dieu
- CT12 Carbonne : avec Marquefave

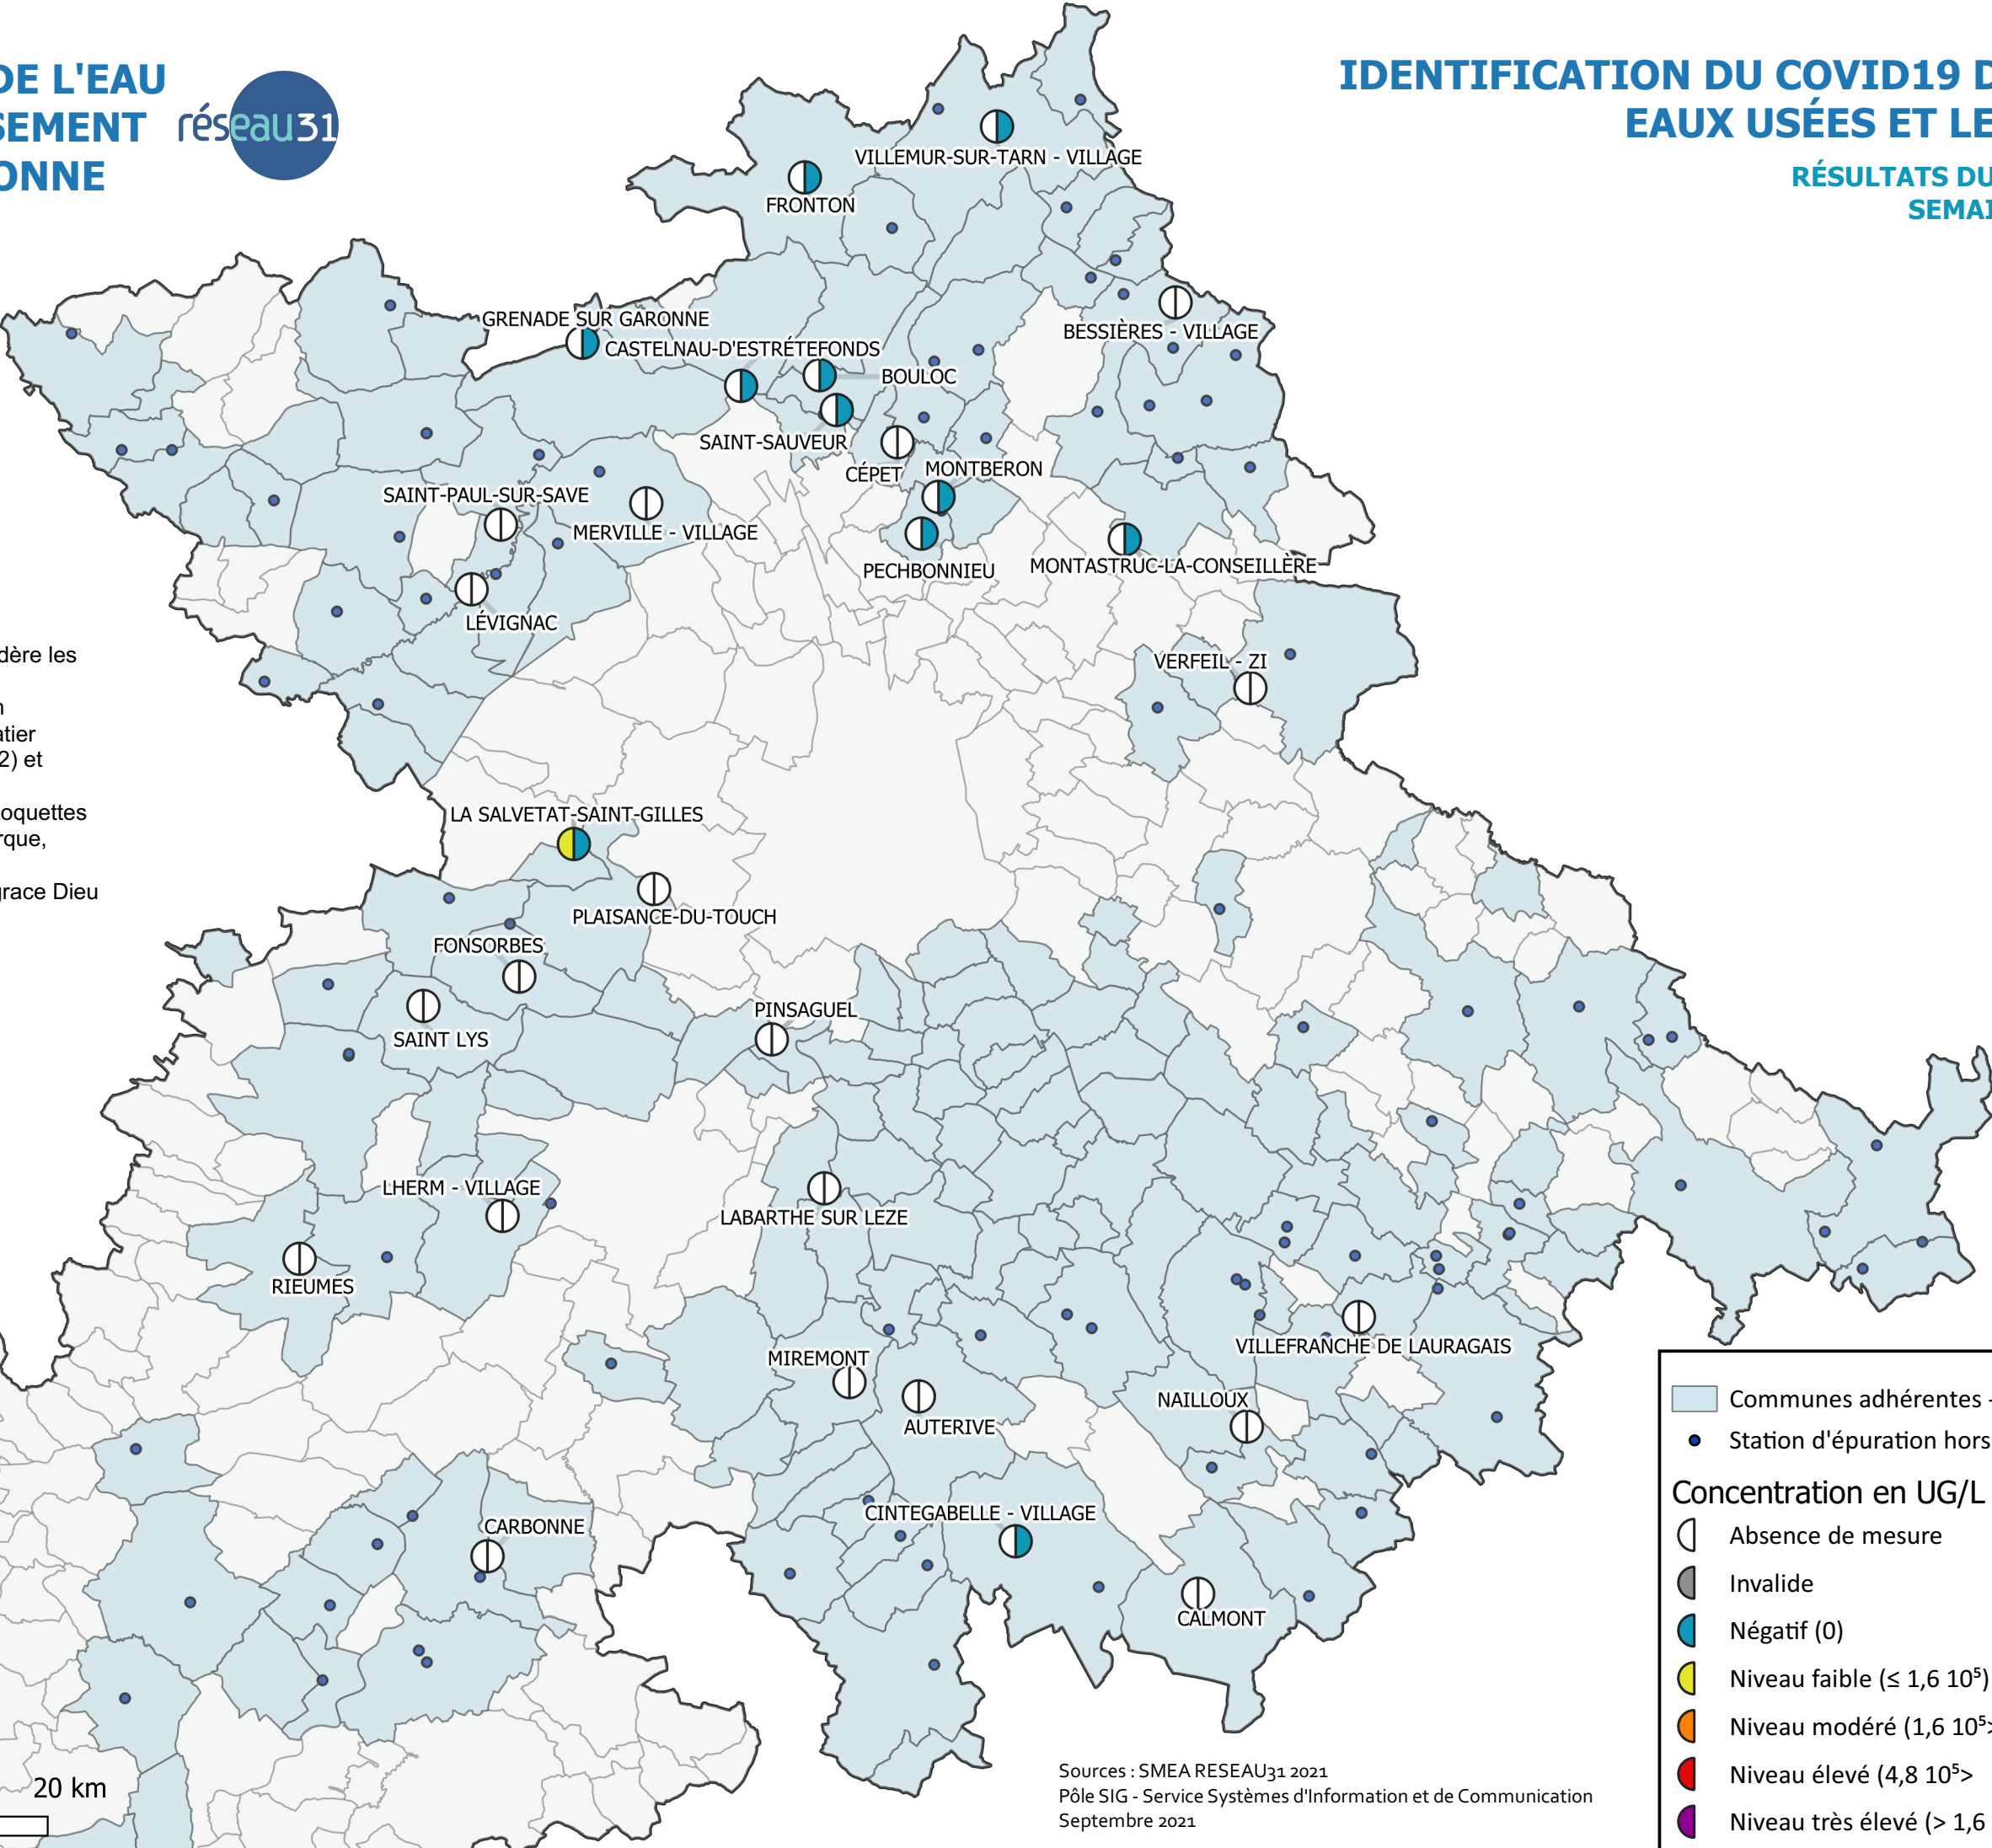

Communes adhérentes - compétence assain

Station d'épuration hors dispositif

Concentration en UG/L Eaux usées

Absence de mesure

Invalide

Négatif (0)

Niveau faible ($\leq 1,6 \cdot 10^5$)

Niveau modéré ($1,6 \cdot 10^5 > \geq 4,8 \cdot 10^5$)

Niveau élevé ($4,8 \cdot 10^5 > \geq 1,6 \cdot 10^6$)

Niveau très élevé ($> 1,6 \cdot 10^6$)

Boies